



Kontrola

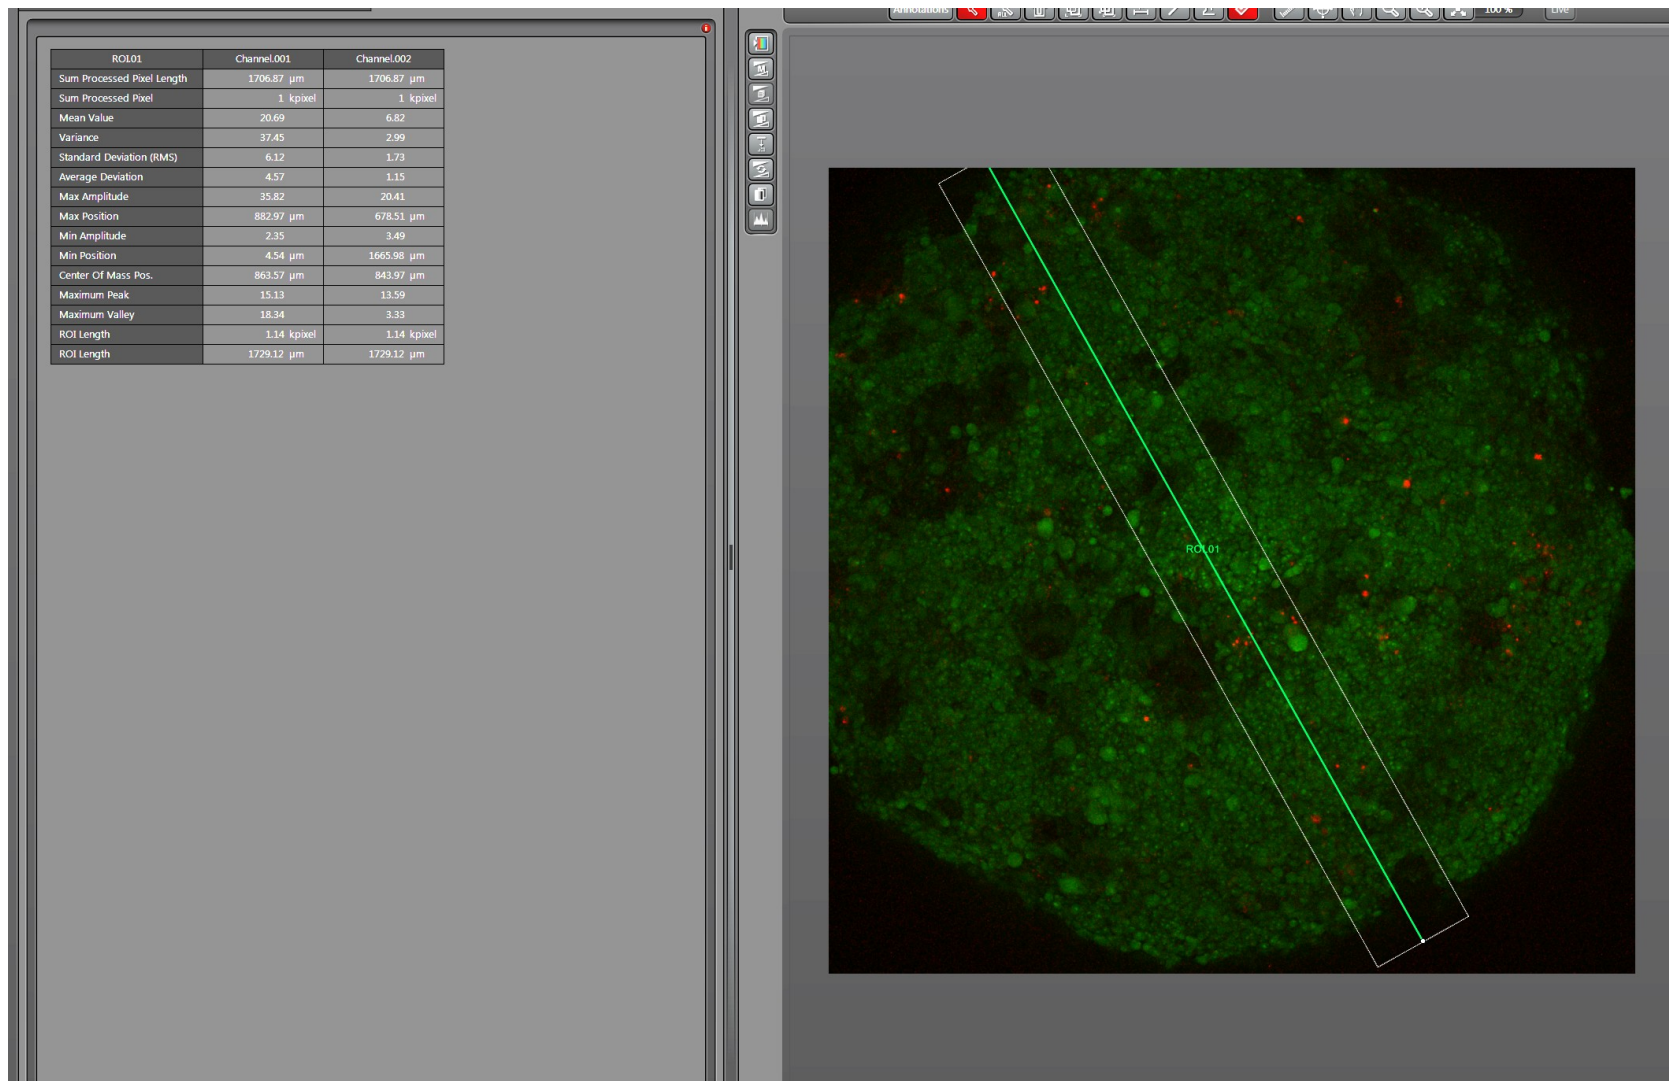

Vypočítat poměr signálu pro PI {channel 2} value 7/calcein AM {channel 1} value 21, tj. poměr mrtvé/živé buňky

KOMBI

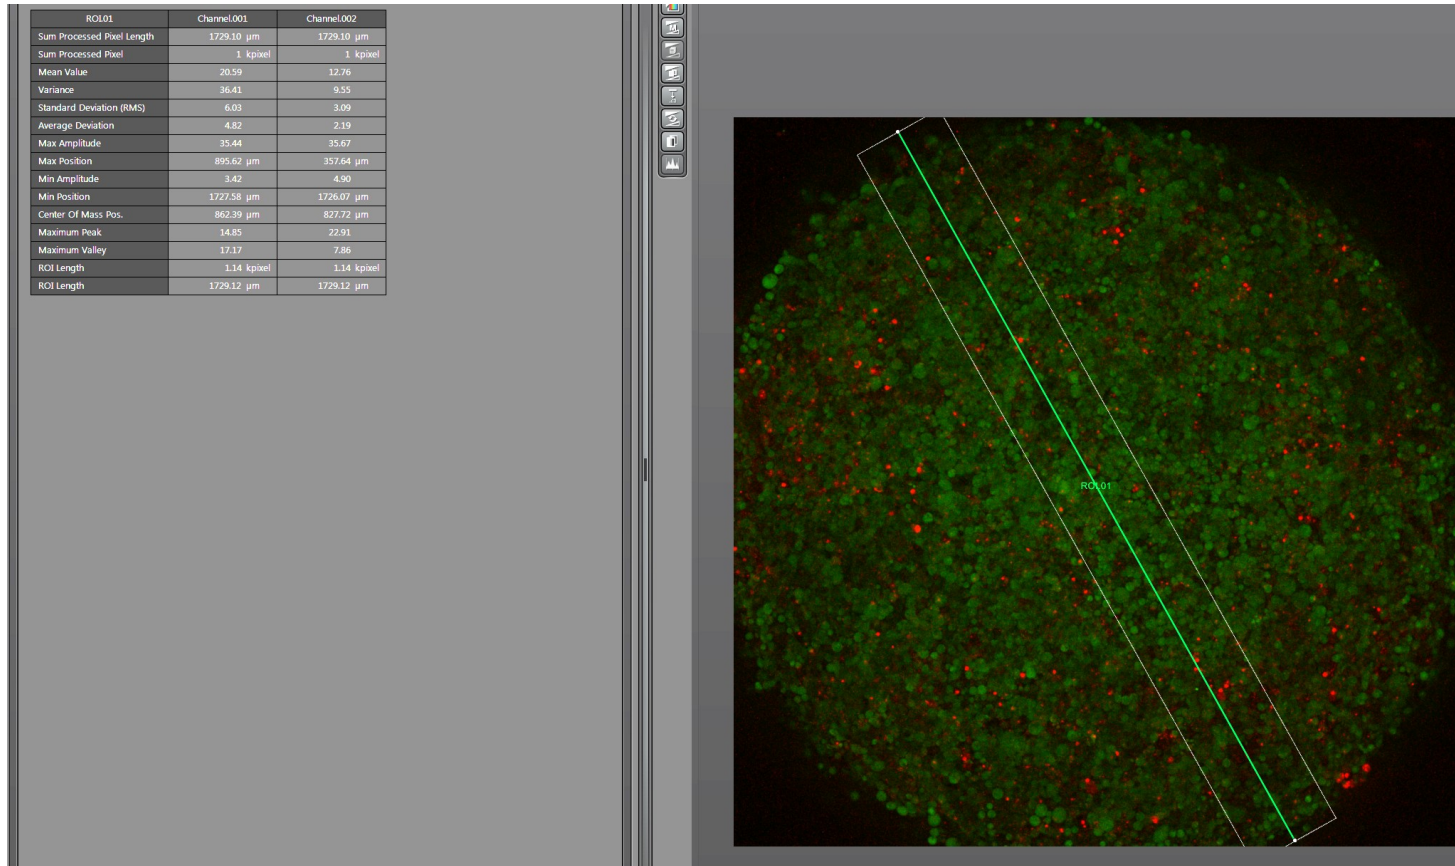

Vypočítat poměr signálu pro PI {channel 2} value 13 /calcein AM {channel 1} value 21. Porovnání s kontrolou – graf v excelu osa x – kontrola, KOMBI osa y – příslušné poměry intenzit fluorescence