

# Voda a zdraví

RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D.  
Doc.Ing. Martin Krsek, CSc.

# Voda a zdraví

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví stanovuje:
- “ Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čistění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání“.



# Voda a zdraví

- Funkce vody v těle:
- Transport (přenos živin, odpadních látek, tepla, elektrolytů, hormonů)
- Pomoc při termoregulaci
- Působí jako rozpouštědlo a vhodné prostředí pro chemické reakce probíhající v organismu
- Chrání okolí kloubů, míchu a mozek
- Obklopuje plod jako plodová voda
- Podílí se na udržování homeostázy a zajišťuje tak fyzikálně a chemicky stálé vnitřní prostředí těla




# Voda a zdraví

- Potřeba tekutin:
- Velmi individuální,

nedá se paušalizovat.

Záleží na – věku, pohlaví, hmotnosti, okolní teplotě a vlhkosti vzduchu, zdravotním stavu, potravě, na povaze tělesné aktivity

- Po narození tvoří voda 75% tělesné hmotnosti, u dospělých osob 60% a ve stáří 50% tělesné hmotnosti
- Potřeba vody je zčásti kryta jejím přirozeným obsahem v potravinách, který se pohybuje v rozmezí 20-30% (velmi tučné výrobky) a velmi často mezi 80 – 90% (ovoce, zelenina, polévky, omáčky).

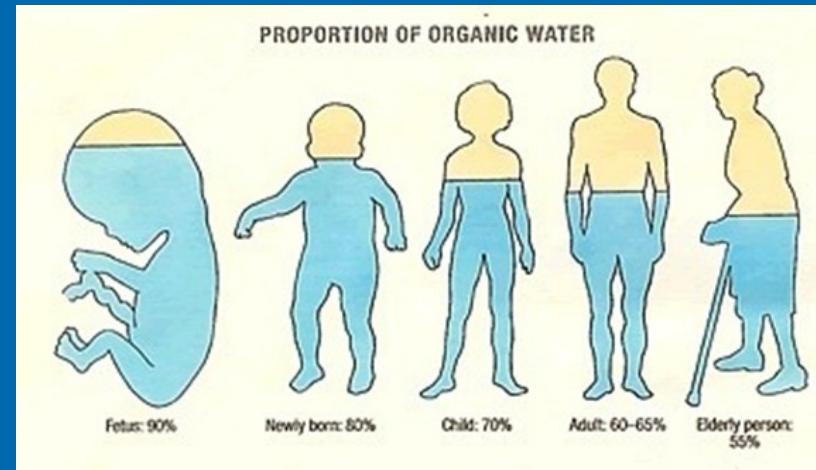

# Voda a zdraví


- Oxidačním metabolismem organických makronutrientů vzniká v těle člověka 300 ml vody denně.
- Nezbytný příjem vody se u dospělého člověka středního věku pohybuje v průměru 2,5 l denně ( 1,5 litru ve formě nápojů a 1 l z běžné stravy). Odborná literatura 22 ml – 50 ml na kg tělesné hmotnosti bez ohledu na klimatické podmínky
- Děti se dehydratují rychleji, proto by měly i víc přijímat – školáci o polovinu více ke své hmotnosti než je dávka pro dospělého.
- Výdej a příjem vody by měl být vždy v rovnováze

# Voda a zdraví

- Nedostatek vody v organismu (dehydratace) – bolesti hlavy, únava, malátnost, pokles fyzické a duševní výkonnosti včetně poklesu koncentrace, u dětí snížení schopnosti soustředění.
- Dlouhodobý nedostatek tekutin – poruchy funkce ledvin, vznik ledvinových a močových kamenů, riziko vzniku infekce močových cest atd.

# Biologická (biogenní) hodnota pitné vody

- Pitná voda musí být zdravotně nezávadná s vyhovující biologickou hodnotou.
- Minerální látky obsažené v pitné vodě jsou obvykle v iontové formě, dokonale rozpuštěné a jsou proto lehce resorbovatelné a pro organismus lépe využitelné.
- Voda je důležitý zdroj v celkové potřebě minerálů ( fluor- ve formě fluoridových aniontů, jod, sodík, draslík, vzájemný poměr vápníku a hořčíku, selen, zinek a další makro i mikro prvky).

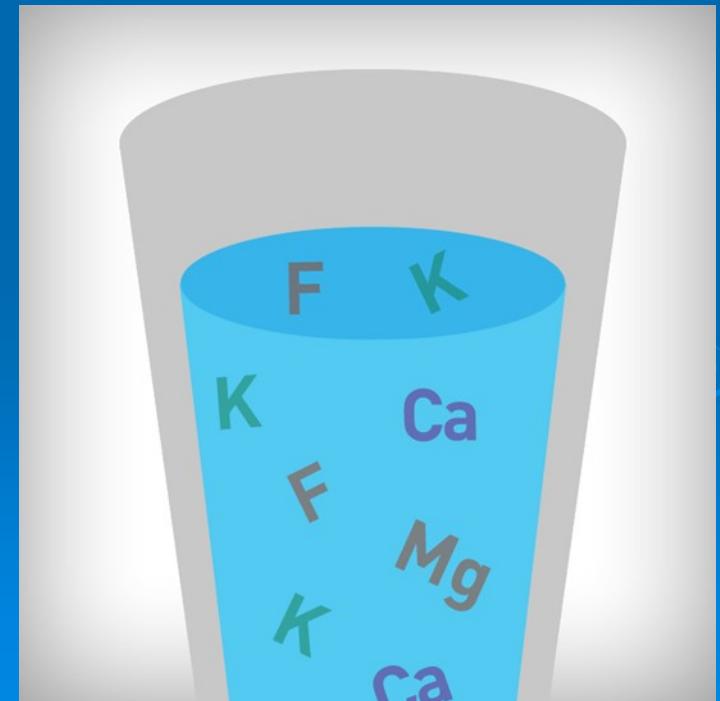

# Zdroje pitné vody – jejich ochrana

- Povrchové zdroje : podzemní zdroje= 1 : 1
- 2016 – 2.305 úpraven vody – 600 mil. m<sup>3</sup> (Praha 100 mil.)
  - Brněnská přehrada – 7,6 – 10,8 mil. m<sup>3</sup>
- Při stanovení pásmo hygienické ochrany se přihlíží:
- Ke geologickému složení půdy, její propustnosti
- Ke svažitosti pozemku v okolí zdroje
- K vydatnosti zdroje
- K průmyslové činnosti
- K zemědělské činnosti
- K dopravě v okolí



# Zdroje pitné vody - multibariérový přístup k jejich ochraně

- Pro zajištění mikrobiologické nezávadnosti vody je nutné uplatňovat:
- 1. bariéra – důsledná ochrana zdroje surové vody (funkční ochranné pásmo)
- 2. bariéra - použití takové technologie úpravy vody, která odpovídá kvalitě surové vody
- 3.bariéra – ochrana vody před sekundární kontaminací během distribuce ke spotřebitelů
- 4.bariéra – vnitřní vodovod (domovní rozvod vody) – provedení z hygienicky nezávadných materiálů

# Zdroje pitné vody – úprava vody

- Kategorie podle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.
  - A 1 - jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce, například rychlá filtrace a dezinfekce, popř. prostá písková filtrace, chemické odkyselení nebo mechanické odkyselení či odstranění plynných složek provzdušňováním.
  - A 2 - běžná fyzikální úprava, chemická úprava a dezinfekce, koagulační filtrace, infiltrace, pomalá biologická filtrace, flokulace, usazování, filtrace, dezinfekce (konečné chování), jedno- či dvoustupňové odželezňování a odmanganování.
  - A 3 - intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozšířená úprava a dezinfekce, například chlorování do bodu zlomu, koagulace, flokulace, usazování, filtrace, adsorpce (aktivní uhlí), dezinfekce (ozon, konečné chlorování). Kombinace fyzikálně chemické a mikrobiologické a biologické úpravy
- |     | Zdroje %  | Zdroje % |
|-----|-----------|----------|
|     | povrchové | podzemní |
| A 1 | 7,1       | 76,5     |
| A 2 | 54        | 9        |
| A 3 | 38,9      | 14,5     |

# Zdravotní zabezpečení pitné vody

- Podezření, nebo zjištění, že voda ve zdroji je závadná:
- Odstraní se zdroj znečistění, provedou se stavební úpravy, obnoví se pásmo hygienické ochrany
- U kopaných studní se mechanicky očistí vnitřní stěny pláště studny, voda se vyčerpá, dno se vyčistí od kalu
- Provede se jednorázová desinfekce



# Desinfekce pitné vody

- Chloramin – 2-3 g/ m<sup>3</sup> vody, oxid chloričitý, Savo, plynný chlor, Sagen (AgCl), ozon, UV záření, filtrace
- Pomoci převaření: Vodu uvedeme do varu, bublá celá její hladina ( teplota 100° C), necháme 10 min. stát a přirozeně chladnout – nedáváme do ní led . Voda **není sterilní**.





# Užitková voda

- Je hygienicky nezávadná voda, která se nepoužívá jako pitná voda a na vaření, ale jen na mytí, koupání a pro výrobní účely.
- Teplá voda v domácnostech se podle zákona o veřejném zdraví vyrábí z pitné vody, ale za pitnou se nepovažuje (možná kontaminace např. *Legionella pneumophila*)
- Průmyslová voda
- Technologická voda
- Voda pro závlahy





# Mikrobi přenášení vodou

- Podmínka: Vylučování původce exkrementy (lidí i zvířat) a možnost nové infekce alimentární cestou

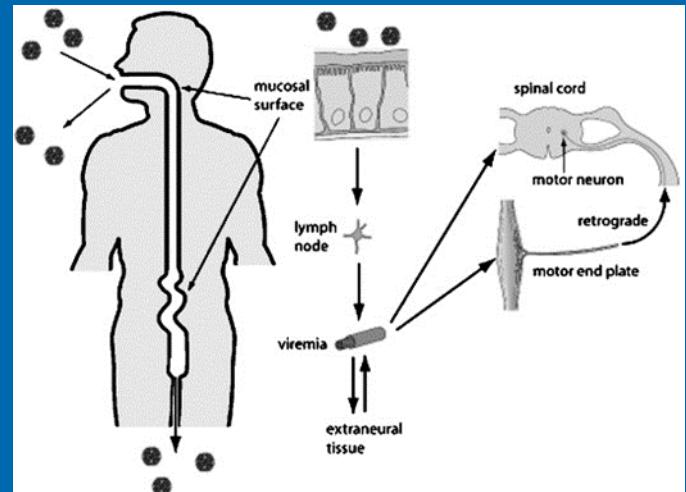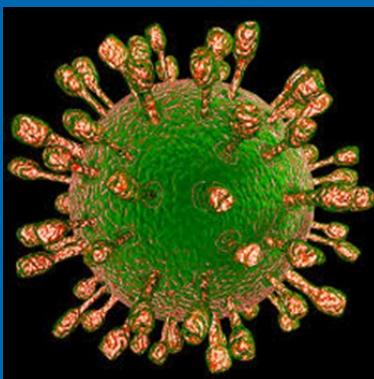


- Viry:
- Rotaviry - průjmová onemocnění
- Polioviry - původci poliomyelitis
- další RNA viry - hepatitida A, E, (F)

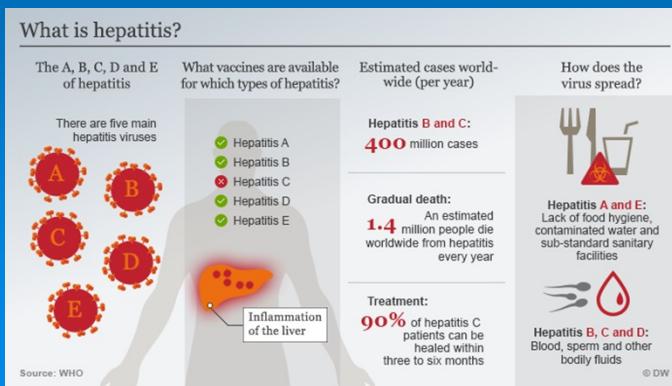


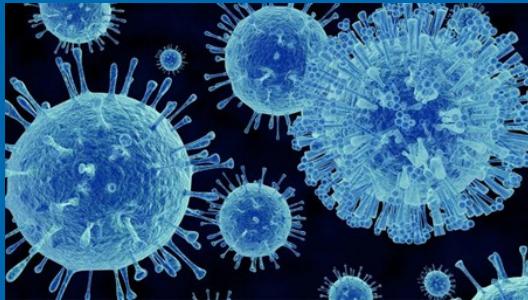

# Mikrobi přenášení vodou

- Viry- pokr.:
- **Norovirus** – původně označovaný jako Norwalkský virus (1972 Norwalk v USA)
- RNA virus
- Způsobuje epidemickou akutní gastroenteritidu
- Onemocnění z **vody** (Praha Dejvice 2015), potravin, ale i přenos přímým kontaktem
- Příznaky onemocnění – nausea, zvracení, průjem a břišní křeče, případně mírná horečka, zimnice, bolest svalů a hlavy, únava
- Přenáší se také fekálně orální cestou

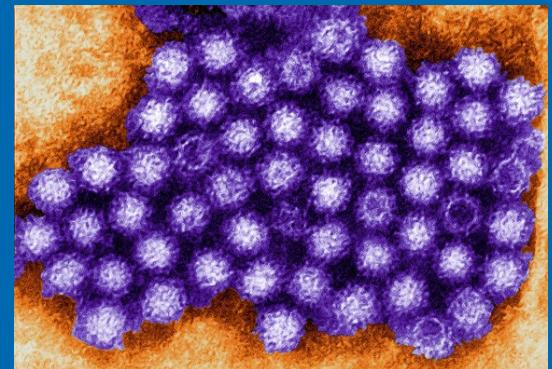

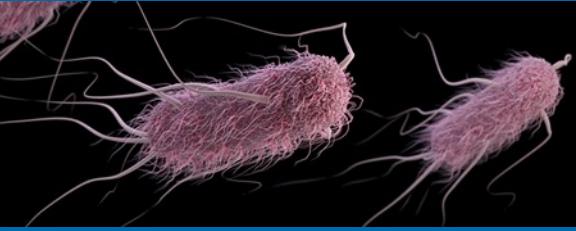

# Mikrobi přenášení vodou




- Gram negativní fakultativně anaerobní tyčinky:
- *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Citrobacter* spp., *Salmonella typhi*, *Salmonella paratyphi* – možný přenos vodou
- *Shigella sonei*, *Shigella flexneri* – bacilární dyzenterie
- *Yersinia enterocolitica* - průjmová onemocnění u dětí
- *Serratia marcescens* – infekce urogenitálního a dýchacího traktu
- *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris* – infekce urogenitálního traktu, gastroenteritidy u kojenců



# Mikrobi přenášení vodou


- Gram negativní aerobní tyčinky a koky:
- *Pseudomonas aeruginosa*
  - cestou aerosolů
  - záněty horních cest dýchacích, plic, urogenitálního traktu
- *Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum (anaer.)* ve vodách nepřežívají, přenos není pravděpodobný
- *Campylobacter spp. (mikroaer.)*
  - průjmová onemocnění

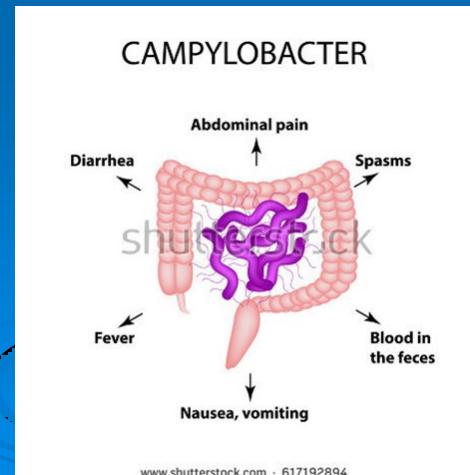




1976 Philadelphia  
(182 – 29)

# Mikrobi přenášení vodou

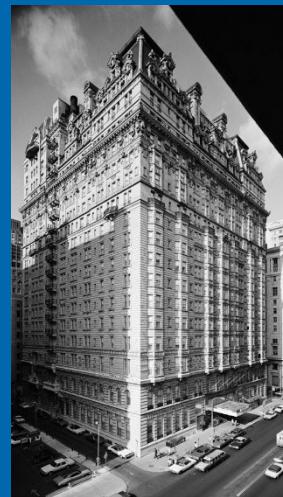


- *Legionella pneumophila* (Legionela) – G- aer. tyčka  
výskyt: teplá a studená voda, povrchová voda, ve vodovodních řádech jako součást biofilmů, na filtroch, v chladících okruzích klimatizačních zařízení.
- Přežívá ve vlhkém prostředí
- Žije a množí se při teplotě 25-50 °C.
- Šíří se vzduchem – vdechnutí aerosolu kontaminované vody – inhalační cesta
- Infekce dýchacích cest, zápal plic  
(legionářská nemoc)

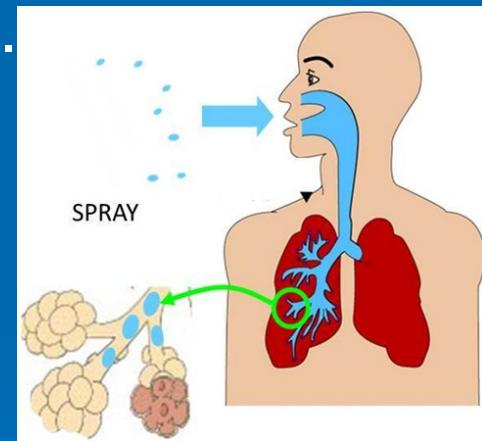

# Mikrobi přenášení vodou

- Leptospíroza – G- spirocheta
- horečnaté bakteriální onemocnění, jedná se o zoonotické onemocnění způsobené spirochétami rodu *Leptospira*
- Způsob nakažení lidí je kontakt poranění kůže, očí nebo sliznic s vodou znečistěnou močí nakaženého zvířete
- Jedná se tedy o antropozoonozu – přenos se zvířete na člověka (potkani, myši, dobytek)
- Příznaky – vysoká horečka, zimnice, třasavka, kruté bolesti hlavy a svalů, bolesti břicha, nevolnost, zvracení

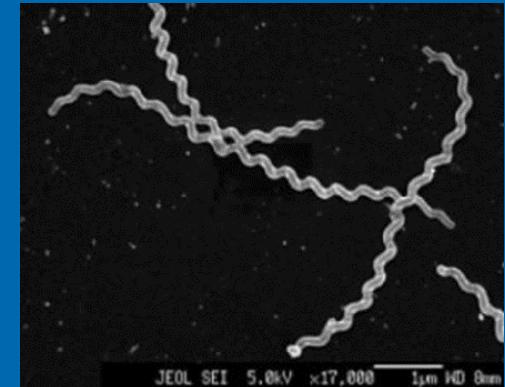

# Mikrobi přenášení vodou

- Plísně a kvasinky- osidlují vodovodní řády, pračky vzduchu, klimatizaci



# Prvoci

- *Cryptosporidium* – prvok - povrchové vody
- Může pronikat i do pitné vody – chemická desinfekce proti oocystám je neúčinná. Způsobuje průjmovité onemocnění – kryptosporidioza. Epidemie v USA - 400 000 nemocných (1993 Milwaukee – 69 – AIDS)
- *Giardia intestinalis* – lamblia lidská průjmovité onemocnění – giardioza
- Vstupní brána - **zažívací trakt**, ale i dýchací cesty, kožní oděrky a poranění.


\* DID YOU KNOW?

**Cryptosporidium**, a diarrheal disease caused by parasites, is easily spread in water and is resistant to chlorine.

Here's how to avoid contacting and spreading crypto at swimming pools:

- Don't swim if you have had diarrhea in the previous two weeks.
- Avoid swallowing pool water.
- Use swim diapers on babies, and check them often.
- Make kids take bathroom breaks every 60 minutes.

UNIVERSITY OF UTAH  
HEALTH CARE  
[healthcare.utah.edu](http://healthcare.utah.edu)

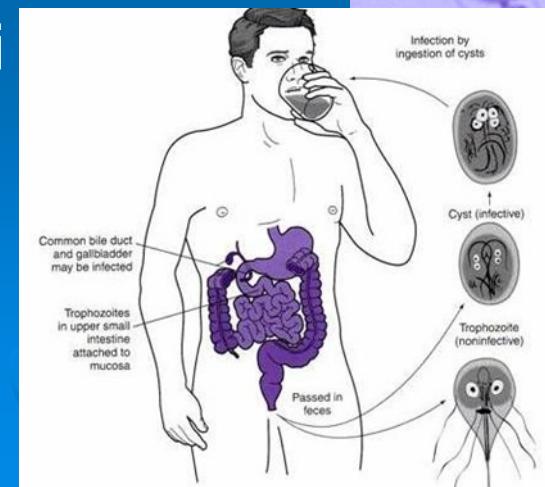


# Zdravotní hledisko

- Cesta inhalační a dermální – může být rizikovější než cesta orální – látky mohou po vstupu do organismu působit na cílové orgány ještě před biotransformací v játrech.
- Studie podávají doklad, že tyto cesty vstupu, resp. dávky jimi přijaté jsou ve svém součtu minimálně rovnocené dávce získané požitím 2l vody.
- Extraintestinální a intestiální onemocnění – nákazy mimostřevní a střevní

# Tvrďost vody a kardiovaskulární onemocnění

- Tvrďost vody – tvořena především uhličitanem vápenatým a hořečnatým
- Historie: 50. léta minulého století - japonský chemik Kobayashi poukázal na to, že úmrtnost na mozkově cévní choroby obyvatel je vyšší v okolí japonských řek, kde je kyselejší voda (měkčí) v porovnání s řekami s vodou tvrdší (zásaditější) odkud byla voda používána pro pitné účely.
- Vztah mezi tvrdostí pitné vody a úmrtností na kardiovaskulární choroby – prokázán v dalších letech v mnoha studiích.

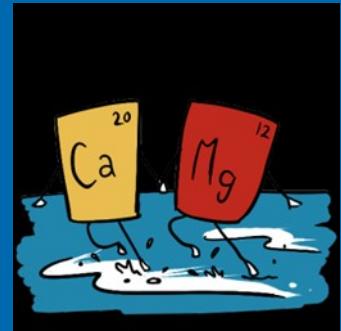

# Tvrdost vody a kardiovaskulární onemocnění

- Vápník: Je nutný pro správnou funkci převodního systému srdce, pro srážení krve a pro nervosvalovou dráždivost
- Hořčík: Hraje důležitou roli jako kofaktor a aktivátor více než 300 enzymatických reakcí včetně glykolýzy, metabolismu ATP, transportu prvků jako Na, K, Ca přes membrány, syntézy proteinů a nukleových kyselin. Nedostatek hořčíku zvyšuje riziko cévních spasmů a podporuje vznik srdečních arytmii.
- Protektivní účinek vápníku a hořčíku i proti vzniku zubního kazu.
- Vápník i hořčík – prospěšná funkce antitoxická,

# Tvrdost vody a kardiovaskulární onemocnění

- Ca a Mg zabraňují vstřebávání některých toxických kovů např. olova a kadmia
- Využitelnost hořčíku z vody je také vyšší než z potravy.
- Vařením v měkké vodě dochází ke značným ztrátám prvků z potravin, naopak vařením v tvrdé vodě se ztráty minimalizují.

# Pitná voda a nádorová onemocnění

- **Desinfekce vody chlorováním** – při zvýšeném výskytu organických láttek ve vodě vznikají nízkomolekulární látky jako např. chloroform, chlorbenzen, heptachlor a celá řada dalších chlorovaných sloučenin u nichž byla prokázána genotoxická aktivita.
- Rozsáhlé finské studie ukazují souvislost mezi pitím chlorované pitné vody a výskytem nádorů močového měchýře, konečníku, ledvin. Prokázány také nepříznivé účinky na reprodukci.
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - používané látky: síran hlinitý, oxid vápenatý, oxid chloričitý, aktivní uhlí granulované, chlor, chlornan sodný, chloritan sodný, ozon, manganistan draselný
- **Arsen** v pitné vodě – expozice je spojena s výskytem různých kožních lezí (pigmentace, keratozy, kožní nádory i zhoubné).  
Arsenitany vykazují vysokou embryotoxicitu.

# Pitná voda a nádorová onemocnění

- **Dusičnany:** Neexistuje jednoznačný epidemiologický důkaz, že zvýšený obsah dusičnanů ve vodě znamená zvýšené riziko rakoviny (reakce s aminokyselinami za vzniku nitrosaminů). Jen jedna ze tří britských studií odhalila vztah mezi úmrtností na rakovinu žaludku a obsahem dusičnanů ve vodě. Zatím jsou výsledky rozporné
- Významnější by mohla být **methemoglobinemie** – zvláště u kojenců (méně aktivní methemoglobinreduktáza)
- **Radionuklidы:** Pro pitnou vodu mají význam především přírodní radionuklidы. Obecně se předpokládá, že požití radonu v pitné vodě není spojeno s žádným významným rizikem rakoviny.

# Pitná voda a nádorová onemocnění

- Fluoridy: Od fluoridace pitné vody za účelem prevence zubního kazu bylo v ČR ustoupeno. Ekologické studie vliv fluoridů na rakovinu nepotvrdily.
- Průmyslově vyráběné organické látky: Např chlorfenoly, trichlorethylen, těkavé organické látky. Nejčastěji se ve studiích, vedle postižení imunitního systému, objevoval zvýšený výskyt rakoviny močového měchýře.

# Pitná voda a rakovina

- Toxiny cyanobakterií (cyanotoxiny):
- Sinice – v teplejších vodách s vyšším obsahem živin (především fosforu – zemědělství, prací prostředky)
- Nejlépe popsaný z cyanotoxinů je mikrocystin. Mohou vyvolat poruchy zažívacího traktu, alergické reakce, onemocnění jater, oslabení imunitního systému, respirační a kontaktní dermatitidy, mají embryotoxicické a genotoxicické účinky



# Pitná voda a nádorová onemocnění

- Pitná voda může teoreticky přispět k ročnímu zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorových onemocnění v ČR pouze 1 -2 přídatnými případy k celkovému počtu přes 60 000 ročně nově hlášených nádorových onemocnění.

# Balené vody

- Přírodní minerální
- Pramenité
- Kojenecké
- Pitné



- Přírodní minerální: získávají se z podzemního zdroje, který musí být schválen a pravidelně prověřován ministerstvem zdravotnictví
- Mattoni, Magnesia , Poděbradka



# Balené vody

- Pramenité vody (stolní): Pochází z chráněného podzemního zdroje, který nemusí být schválen ministerstvem zdravotnictví. Nesmí být upravována žádným způsobem, který by změnil charakteristické složení
- Toma natura, Bonaqua
- Kojenecké vody: Pochází z chráněného podzemního zdroje, platí na ně přísnější požadavky
- Horský pramen
- Pitné vody: Nemusí pocházet z podzemního zdroje, může být stáčena i z veřejného vodovodu, kvalita je srovnatelná s kvalitou pitné vody z vodovodu
- Spar, Tesco

# Kojenecká voda vs. voda z vodovodu

## mg/l

Porovnání limitů: kojenecká voda vs. voda z vodovodu

| Parametr  | Kojenecká voda | Voda z vodovodu |
|-----------|----------------|-----------------|
| Dusičnany | 10             | 50              |
| Dusitany  | 0,02           | 0,5             |
| Sodík     | 20             | 200             |
| Fluoridy  | 0,7            | 1,5             |
| Chloridy  | 100            | 100             |
| Antimon   | 0,003          | 0,005           |
| Kyanidy   | 0,005          | 0,05            |
| Arzen     | 0,005          | 0,01            |
| Chrom     | 0,025          | 0,05            |
| Kadmium   | 0,002          | 0,005           |
| Měď       | 0,2            | 1               |
| Olovo     | 0,005          | 0,01            |
| Rtut'     | 0,0005         | 0,001           |

# Balené vody - minerální

- Pokud by člověk pil **výhradně minerální vody**, dostávalo by se do jeho těla příliš solí, hlavně sodíku.
- Minerální vody organismu prospívají hlavně v horku, při těžké práci a intenzivním sportu
- Těhotné a kojící ženy by si měly vybírat ty s vyšším obsahem draslíku a vápníku
- Obsah sodíku by si měli hlídat hlavně kardiaci
- Lidem, kteří jsou dušní a trpí otoky se nedoporučují minerálky vůbec, výjimečně by je měli pít ti, kteří mají sklon ke vzniku ledvinových kamenů
- Uměle dodávaný oxid uhličitý nepřináší organismu nic, co by bylo k užitku. Plyn v zažívacím ústrojí také přispívá k nadýmání a říhání. Oxid uhličitý je odpadní produkt, kterého se naše tělo musí vlastně neustále zbavovat

# Zdravotní rizika- demineralizovaná voda

- Demineralizovaná voda – nemá charakter pitné vody a její pravidelnou konzumaci nebo jednorázovou konzumaci ve větším množství nutno považovat za zdravotně rizikovou
- Nutno odmítnout zařízení na bázi destilace nebo deionizace jako koncový stupeň úpravy pitné vody
- Prakticky nulový příjem vápníku a hořčíku vodou
- Snížený příjem některých esenciálních prvků a mikroprvků
- Vysoké ztráty vápníku, hořčíku a jiných esenciálních prvků z potravin vařených v demineralizované vodě

# Voda obohacená kyslíkem

- Voda uměle obohacená čistým kyslíkem – doplněk stravy
- Výrobci uvádějí následující účinky: zvýšení parciálního tlaku kyslíku v krvi, zvýšení vitality a výkonnosti, regulace krevního tlaku, zlepšení látkové výměny, zvýšení imunity, zvýšení odolnosti vůči stresu, zlepšení koncentrace a paměti
- Za bezpečnou koncentraci kyslíku v pitné vodě lze považovat hodnoty do **25 mg na litr**.
- Zvýšené sycení kyslíkem – riziko oxidačního stresu a jeho cytotoxického působení
- U krys pozorováno zvýšení chromozomových aberací



# Oxy Water – Kyslíková voda – 250 ml

**35Kč (vč. DPH)**

Oxy Water Kyslíková voda je revoluční nápoj s vysokou dávkou kyslíku. Prémiový energetický nápoj – bez chemických přísad, bez cukru, vyroben z české vody.

PŘIDAT DO KOŠÍKU



Množství

90mg/l

# Voda obohacená kyslíkem

- Výrobci kyslíkem obohacené vody dosud nepředložili žádnou vědeckou studii, která by bezpečnost vyšších hodnot kyslíku ve vodě (při běžné konzumaci) potvrdila
- Je třeba dalších prací, které by potvrdily či vyloučily potenciální fyziologický a toxický efekt vody obohacené kyslíkem
- Žádné mezinárodní doporučení(WHO, FAO apod.) ohledně bezpečné maximální koncentrace kyslíku v pitné vodě neexistuje
- Přírodní čistá voda má nejvíše okolo 10 mg kyslíku/ l

# Rozbor vody

- VYHLÁŠKA č. 83 ze dne 30. dubna 2014, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
- Mezní hodnota (MH):  
Překročení obvykle nepředstavuje akutní zdravotní riziko. Není-li u ukazatele uvedeno jinak, jedná se o horní hranici rozmezí přípustných hodnot.  
Nejvyšší mezní hodnota (NMH):  
Hodnota zdravotně závažného ukazatele jakosti pitné vody, v důsledku jehož překročení je vyloučeno použití vody jako pitné, neurčí-li orgán ochrany veřejného zdraví na základě zákona jinak.

# Bakteriologický nález

- Psychrofilní bakterie (22°C)- indikátory obecného znečistění
- Mezofilní bakterie (36°C)– indikátory obecného znečistění
- Koliformní bakterie – indikátory fekálního znečistění
- Enterokoky - indikátory fekálního znečistění
  
- *Clostridium perfringens*
- *Escherichia coli*
  
- Organoleptické hodnocení
- Teplota, barva, zákal, chuť, pach

# Postup odběru vzorku vody pro mikrobiologický rozbor

- Jestliže **studna nebyla delší dobu používána** (např. v zimním období), je nutno před odběrem vzorku studnu řádně odčerpat (minimálně dokonale propláchnout potrubí ze studny k odběrovému místu). Vyčerpá-li se studna do dna, nechá se voda nastoupat a pak se teprve odebere vzorek vody.
- Vzorek vody se odebírá z místa, **odkud se voda běžně používá** (z rozvodu, z kohoutku, z pumpy apod.). Vzorek nelze odebírat přes hadice používané na zalévání a kropení.
- Před vlastním odběrem se voda se nechá **1-5 minut stejnoměrně odtékat** (dle délky potrubí) a potom se plní vzorkovnice způsobem popsaným níže. Vzorkovnice se drží tak, aby se případná nečistota z rukou nedostala do vzorkovnice.
- **Vzorky je nutno po odběru uložit v chladničce** a dopravit do laboratoře do 48 hodin, vzorek pro bakteriologický rozbor do 24 hodin!

## Odběr vzorku pro chemický rozbor:

Vzorek se odebírá do čisté vzorkovnice (lahve). Při odběru se vzorkovnice včetně uzávěru třikrát vypláchne odebíranou vodou.

Vzorkovnice se plní až po okraj.

## Odběr vzorku pro bakteriologický rozbor:


Vzorek se odebírá pouze do skleněných vzorkovnic (lahví) s hliníkovou fólií.

Vzorkovnice se otevře až těsně před odběrem. Sejme se hliníková fólie překrývající zátku. Vzorkovnice se nevyplachuje a plní se tak, aby mezi hladinou a zátkou zůstalo asi 2 cm vzduchu.

Po uzavření vzorkovnice se hrátko se zátkou opět **překryje hliníkovou fólií**.


# Mikrobiologický rozbor vody

## Stanovení indikátorů obecného znečištění

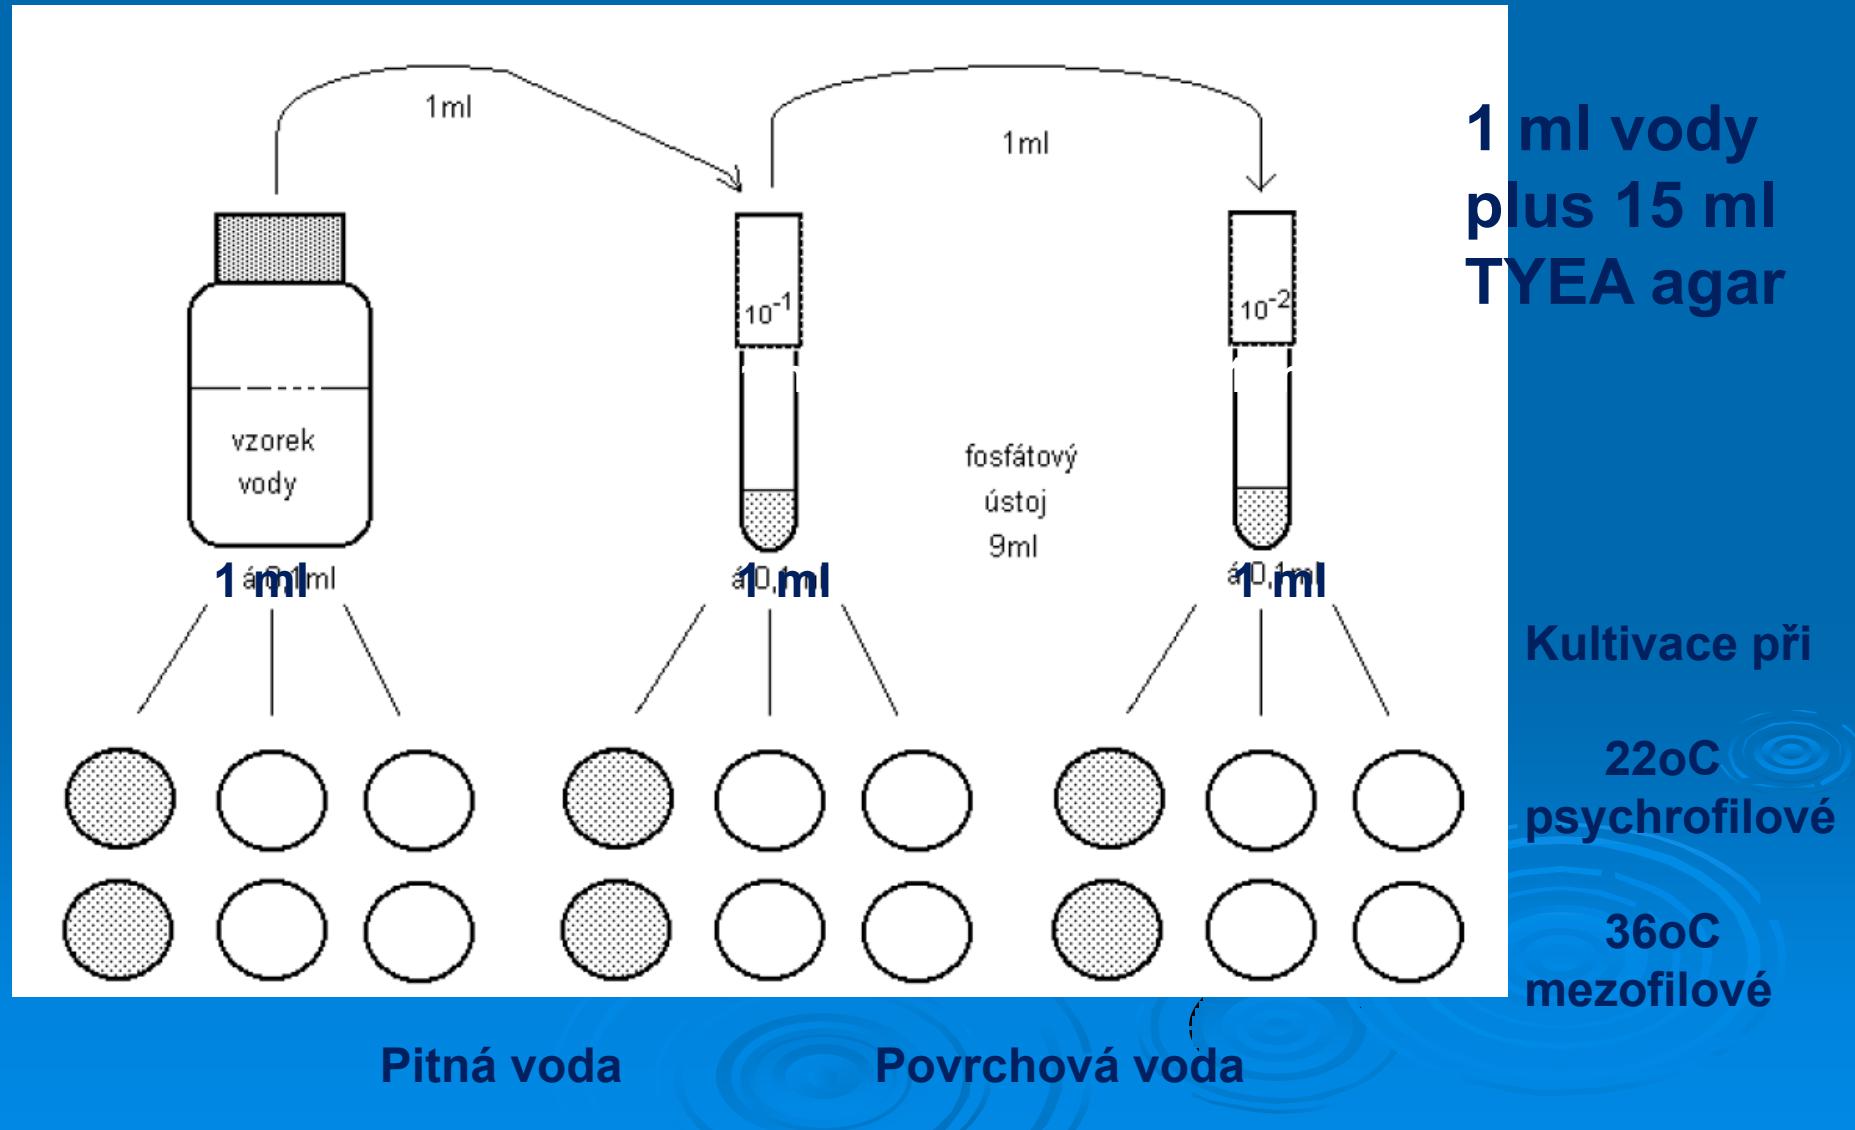

# Mikrobiologický rozbor vody

## Stanovení indikátorů fekálního znečištění

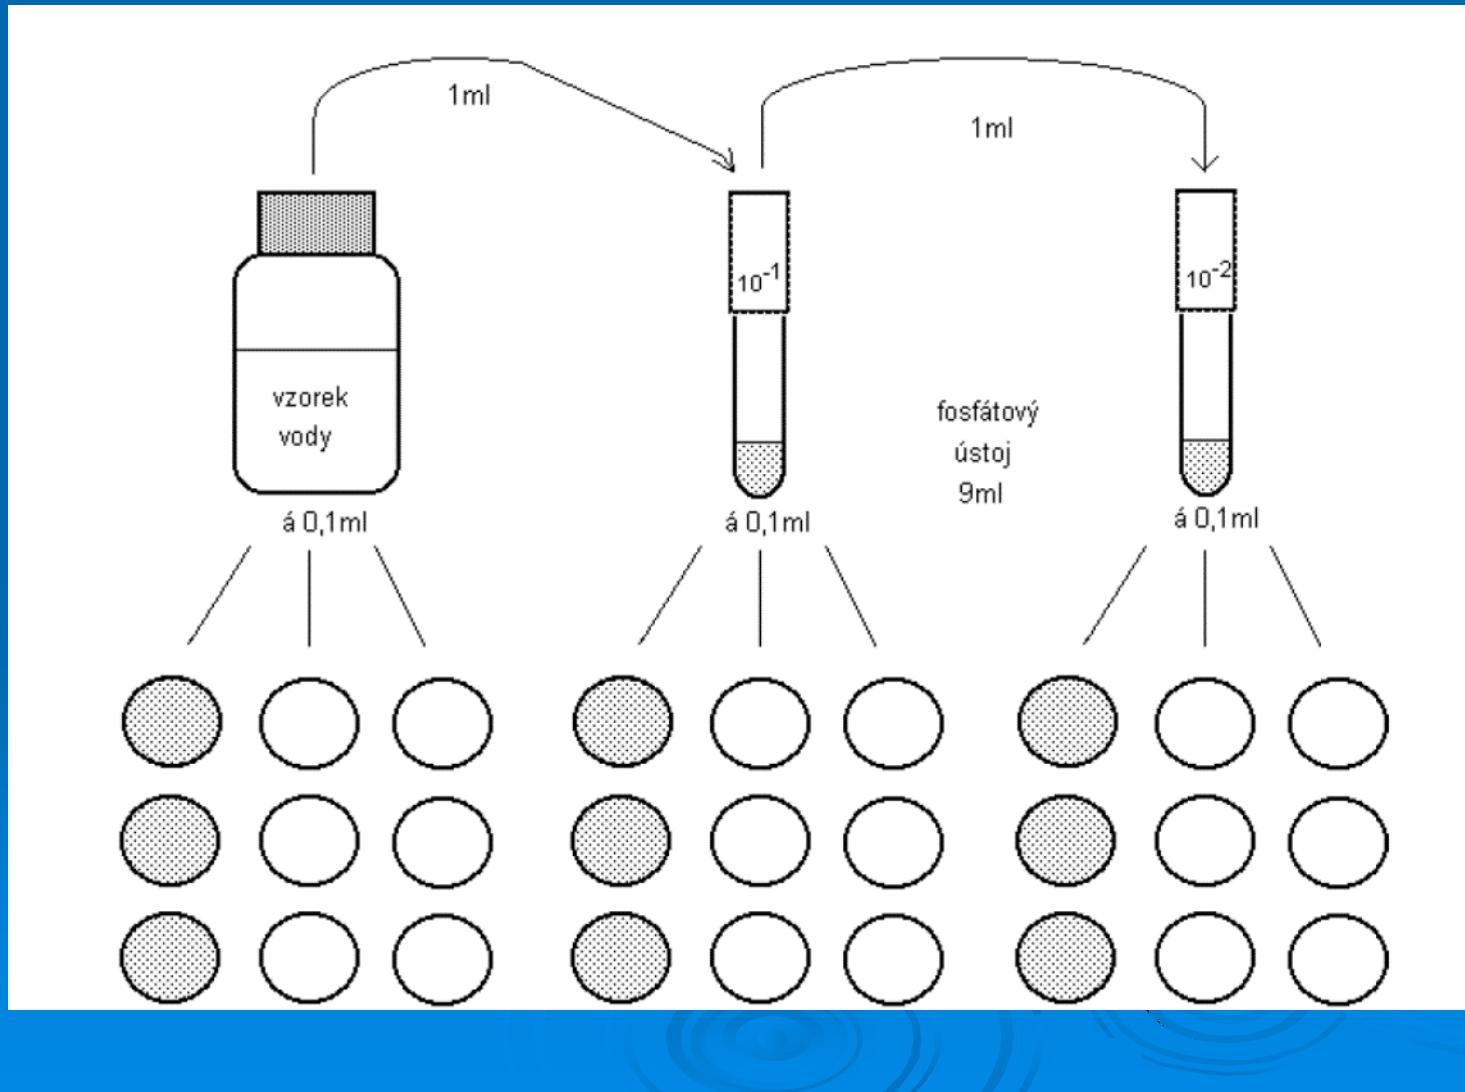

Kultivační  
medium


Endo  $37^{\circ}\text{C}$   
koliformní



mFC  $44^{\circ}\text{C}$   
termotol. koliform

SB  $37^{\circ}\text{C}$   
enterococci

# Koliformní bakterie

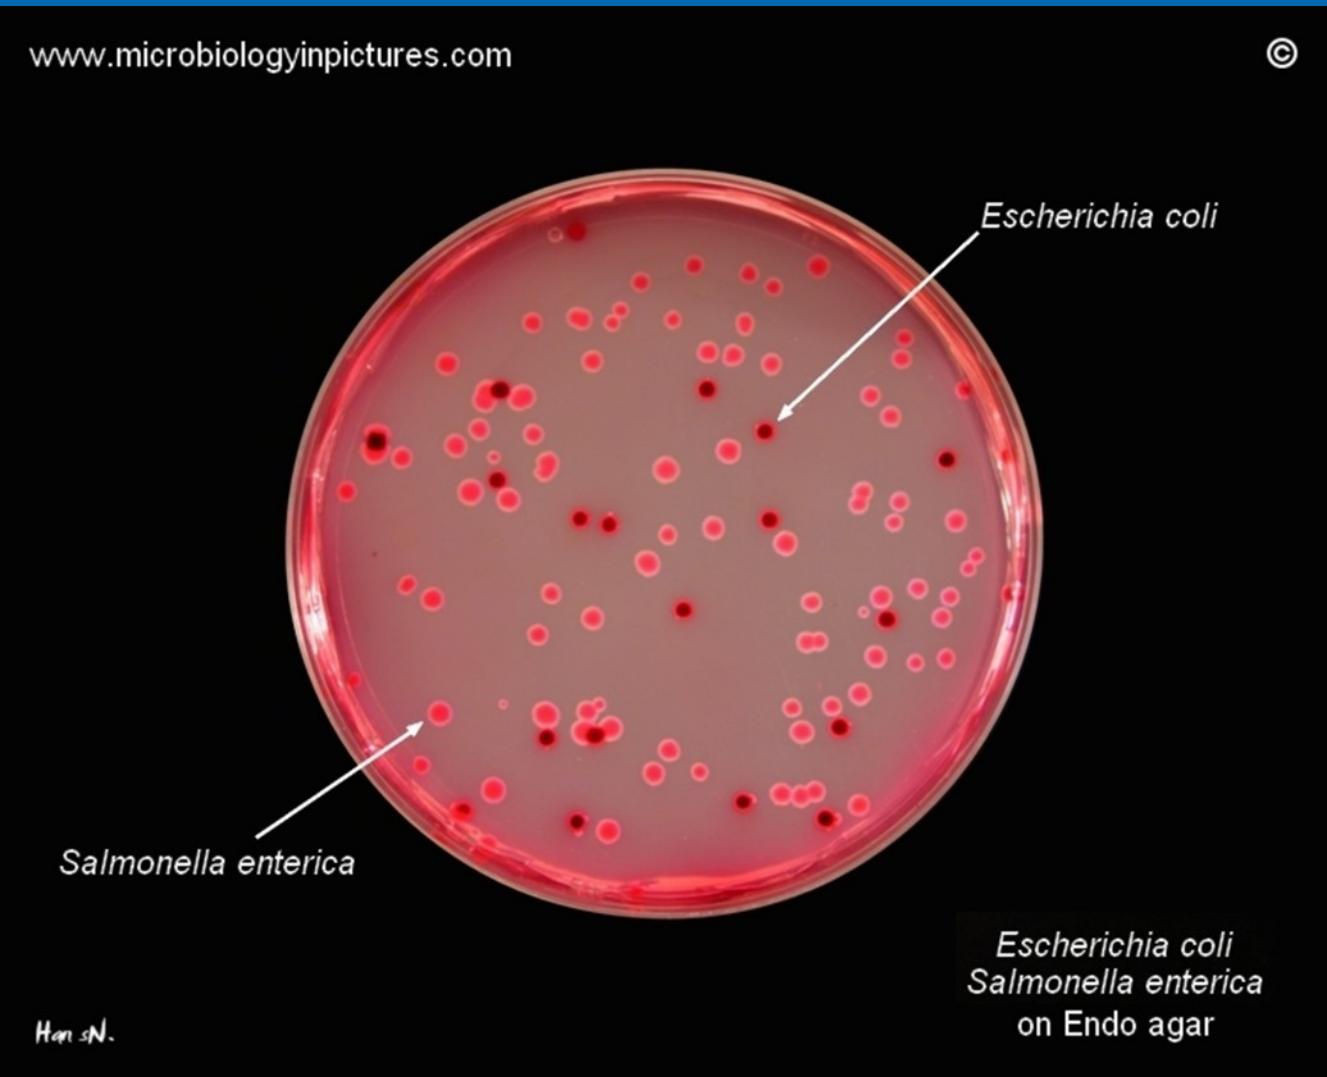

# *Escherichia coli*



# HiCrome Chromogenic Coliform Agar (CCA)

HiChromogenic Coliform Agar is a selective medium recommended for the simultaneous detection of *Escherichia coli* and total coliforms in water samples (1).


The medium contains three chromogenic substrates.

The enzyme  $\beta$ -D-galactosidase produced by coliforms cleaves 6-chloro-3-indoxyl- $\beta$ -D-galactopyranoside to form pink to red coloured colonies. The enzyme  $\beta$ -D-glucuronidase produced by *E.coli*, cleaves 5-bromo-4chloro-3-indoxyl- $\beta$ -D-glucuronic acid (2).

Colonies of *E.coli* give dark blue to violet coloured colonies due to cleavage of both the chromogens.

The presence of the third chromogen IPTG enhances the colour reaction. Addition of L-Tryptophan improves the indole reaction thereby increasing the detection reliability.


# Termotolerantí koliformní bakterie

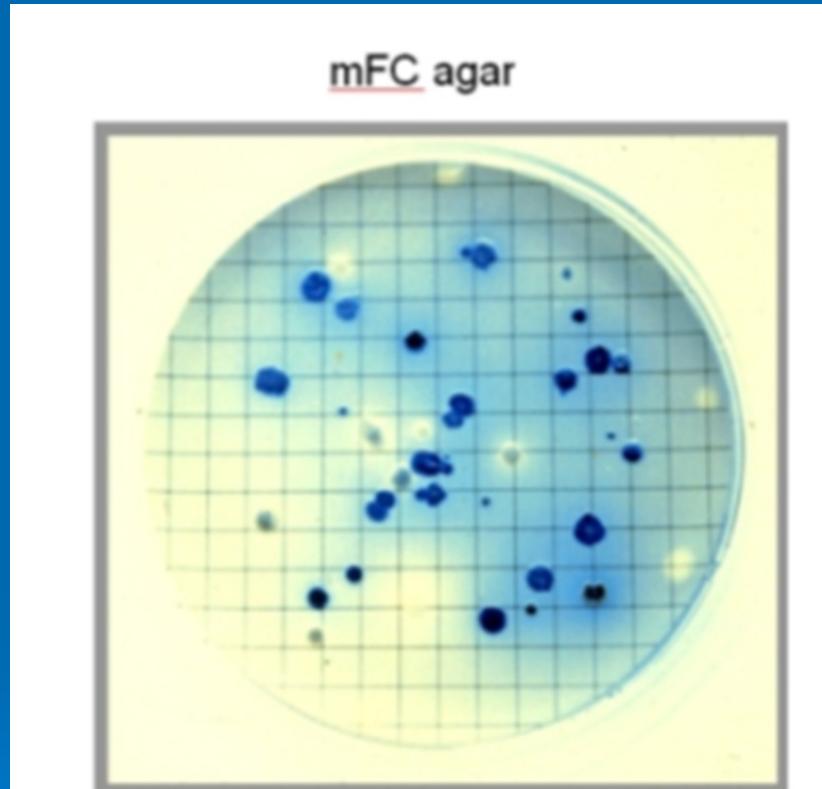

Colonies that are light to dark blue,  
in whole or part, are counted as fecal coliforms

# Enterokoci

## Slanetz Bartley medium

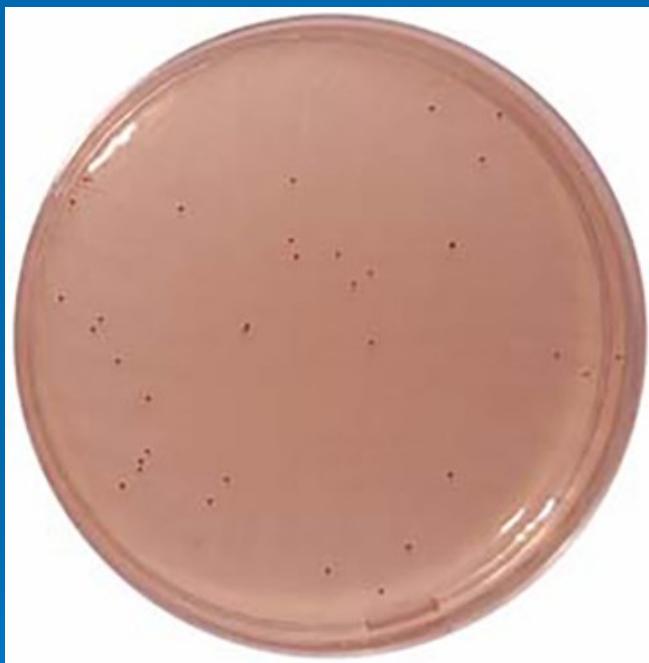

# Fyzikálně – chemický nález

- pH
- Alkalita
- Tvrďost celková
- Dusitany
- Dusičnany
- Chloridy
- Sírany
- Fosforečnany
- Oxidovatelnost
- Amoniak
- Vápník
- Hořčík
- Železo
- Kadmium
- Trihalomethany
- PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky

# Akreditovaný rozbor vody v Brně

## Vodohospodářské služby ČR

Základní orientační rozbor vody s mikrobiologií

– 1290,- Kč

pH

celková tvrdost

CHSK-Mn

dusičnany

dusitany

železo

mangan

sírany

chloridy

amonné ionty

koliformní bakterie - počty kolonií

*Escherichia coli* - počty kolonií

# Vyhľáška č. 83/2014 Sb.

## Vyhľáška, ktorou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., ktorou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele pitné vody a jejich hygienické limity

### A. Mikrobiologické a biologické ukazatele

| č. | ukazatel                              | jednotka         | limit                 | typ limitu | vysvětlivky |
|----|---------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 1  | Clostridium perfringens               | KTJ/100 ml       | 0                     | MH         | 1           |
| 2  | intestinální enterokoky               | KTJ/100 ml       | 0                     | NMH        |             |
|    |                                       | KTJ/250 ml       | 0                     | NMH        | 2           |
| 3  | Escherichia coli                      | KTJ (MPN)/100 ml | 0                     | NMH        |             |
|    |                                       | KTJ (MPN)/250 ml | 0                     | NMH        | 2           |
| 4  | koliformní bakterie                   | KTJ (MPN)/100 ml | 0                     | MH         |             |
|    |                                       | KTJ (MPN)/250 ml | 0                     | MH         | 2           |
| 5  | mikroskopický obraz - abioseston      | %                | 5                     | MH         | 3           |
| 6  | mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml       | 50                    | MH         | 3, 4        |
| 7  | mikroskopický obraz - živé organismy  | jedinci/ml       | 0                     | MH         | 3, 4, 5     |
| 8  | počty kolonií při 22 °C               | KTJ/ml           | Bez abnormálních změn | MH         | 6           |
|    |                                       | KTJ/ml           | 200                   | DH         | 7           |
|    |                                       | KTJ/ml           | 100                   | NMH        | 2           |
| 9  | počty kolonií při 36 °C               | KTJ/ml           | Bez abnormálních změn | MH         | 8           |
|    |                                       | KTJ/ml           | 40                    | DH         | 9           |
|    |                                       | KTJ/ml           | 20                    | NMH        | 2           |
| 10 | Pseudomonas aeruginosa                | KTJ/250 ml       | 0                     | NMH        | 2           |

B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

| č. | ukazatel                                  | zkratka                       | jednotka                  | limit       | typ limitu |
|----|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| 11 | 1,2-dichlorethan                          |                               | µg/l                      | 3,0         | NMH        |
| 12 | akrylamid                                 |                               | µg/l                      | 0,1         | NMH        |
| 13 | amonné ionty                              | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>  | mg/l                      | 0,50        | MH         |
| 14 | antimon                                   | Sb                            | µg/l                      | 5,0         | NMH        |
| 15 | arsen                                     | As                            | µg/l                      | 10          | NMH        |
| 16 | barva                                     |                               | mg/l Pt                   | 20          | MH         |
| 17 | benzen                                    |                               | µg/l                      | 1,0         | NMH        |
| 18 | benzo[a]pyren                             | BaP                           | µg/l                      | 0,01        | NMH        |
| 19 | beryllium                                 | Be                            | µg/l                      | 2,0         | NMH        |
| 20 | bor                                       | B                             | mg/l                      | 1,0         | NMH        |
| 21 | bromičnany                                | BrO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | µg/l                      | 10          | NMH        |
| 22 | celkový organický uhlík                   | TOC                           | mg/l                      | 5,0         | MH         |
| 23 | dusičnany                                 | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>  | mg/l                      | 50          | NMH        |
| 24 | dusitany                                  | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>  | mg/l                      | 0,50        | NMH        |
| 25 | epichlorhydrin                            |                               | µg/l                      | 0,10        | NMH        |
| 26 | fluoridy                                  | F <sup>-</sup>                | mg/l                      | 1,5         | NMH        |
| 27 | hliník                                    | Al                            | mg/l                      | 0,20        | MH         |
| 28 | hořčík                                    | Mg                            | mg/l                      | 10<br>20-30 | MH<br>DH   |
| 29 | chemická spotřeba kyslíku (manganistanem) | CHSK -Mn                      | mg/l                      | 3,0         | MH         |
| 30 | chlor volný                               | Cl <sub>2</sub>               | mg/l                      | 0,3         | MH         |
| 31 | chlorečnany                               | ClO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | µg/l                      | 200         | NMH        |
| 32 | chlorethen (vinylchlorid)                 |                               | µg/l                      | 0,50        | NMH        |
| 33 | chloridy                                  | Cl <sup>-</sup>               | mg/l                      | 100         | MH         |
| 34 | chloritany                                | ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup> | µg/l                      | 200         | NMH        |
| 35 | chrom                                     | Cr                            | µg/l                      | 50          | NMH        |
| 36 | chuť                                      |                               | přijatelná pro odběratele | MH          |            |

|    |                                    |                               |        |                           |          |
|----|------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|----------|
| 37 | kadmium                            | Cd                            | µg/l   | 5,0                       | NMH      |
| 38 | konduktivita                       | k                             | mS/m   | 125                       | MH       |
| 39 | kyanidy celkové                    | CN <sup>-</sup>               | mg/l   | 0,050                     | NMH      |
| 40 | mangan                             | Mn                            | mg/l   | 0,050                     | MH       |
| 41 | měď                                | Cu                            | µg/l   | 1000                      | NMH      |
| 42 | microcystin-LR                     |                               | µg/l   | 1                         | NMH      |
| 43 | nikl                               | Ni                            | µg/l   | 20                        | NMH      |
| 44 | olovo                              | Pb                            | µg/l   | 10                        | NMH      |
| 45 | ozon                               | O <sub>3</sub>                | µg/l   | 50                        | NMH      |
| 46 | pach                               |                               |        | přijatelný pro odběratele | MH       |
| 47 | pesticidní látky                   | PL                            | µg/l   | 0,10                      | NMH      |
| 48 | pesticidní látky celkem            | PLC                           | µg/l   | 0,50                      | NMH      |
| 49 | pH                                 | pH                            |        | 6,5-9,5                   | MH       |
| 50 | polycyklické aromatické uhlovodíky | PAU                           | µg/l   | 0,10                      | NMH      |
| 51 | rtut'                              | Hg                            | µg/l   | 1,0                       | NMH      |
| 52 | selen                              | Se                            | Hg/l   | 10                        | NMH      |
| 53 | sírany                             | SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | mg/l   | 250                       | MH       |
| 54 | sodík                              | Na                            | mg/l   | 200                       | MH       |
| 55 | stříbro                            | Ag                            | µg/l   | 25                        | NMH      |
| 56 | teplota                            |                               | °C     | 8-12                      | DH       |
| 57 | tetrachlorethen                    | PCE                           | µg/l   | 10                        | NMH      |
| 58 | trihalomethany                     | THM                           | µg/l   | 100                       | NMH      |
| 59 | trichlorethen                      | TCE                           | µg/l   | 10                        | NMH      |
| 60 | trichlormethan (chloroform)        |                               | µg/l   | 30                        | NMH      |
| 61 | uran                               | U                             | µg/l   | 15                        | NMH      |
| 62 | vápník                             | Ca                            | mg/l   | 30<br>40-80               | MH<br>DH |
| 63 | vápník a hořčík                    | Ca + Mg                       | mmol/l | 2-3,5                     | DH       |
| 64 | zákal                              |                               | ZF (n) | 5                         | MH       |
| 65 | železo                             | Fe                            | mg/l   | 0,20                      | MH       |

# Příklad protokolu z kompletního rozboru vody



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

## PROTOKOL č. 32767/2017

Zákazník : Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Jefábkova 1847/4  
602 00 Brno

Číslo zakázky : Příjem vzorku : 31.5.2017 12:54  
Vyšetření vzorku : 31.5.2017 - 15.6.2017  
Číslo jednatce : ZU/15317/2017  
Číslo spisu : S-ZU/15317/2017  
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : 2BM0173

|                   |  |              |       |
|-------------------|--|--------------|-------|
| Vzorek číslo :    |  | Čas odběru : | 12:10 |
| Datum odběru :    | 31.5.2017  |              |       |
| Název vzorku :    | voda pitná - studna  |              |       |
| Množství vzorku : | cca 5 l  |              |       |
| Místo odběru :    |  |              |       |
| Matrice :         | voda pitná   |              |       |
| Vzorkoval :       | Mrázová Zina, Bc.  |              |       |
| Metoda vzork. :   | SOP VZ OV 001 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-5, ČSN ISO 5667-14; ČSN EN ISO 19458, ČSN ISO 11731) |              |       |
| Způsob odběru :   | prostý vzorek  |              |       |
| Účel odběru :     | státní zdravotní dozor   |              |       |

| Místní měření  |         |          |     |                |           |
|----------------|---------|----------|-----|----------------|-----------|
| Ukazatel       | Hodnota | Jednotka | TYP | Použitá metoda | Nejistota |
| teplota vzorku | 12,3    | °C       | A   | SOP OV 042     | ±1°C      |
| chlor volný    | <0,03   | mg/l     | A   | SOP OV 008.01  | -         |
| pH             | 7,4     |          | A   | SOP OV 033     | ±0,3 pH   |

| Výsledky zkoušení - chemické vyšetření |            |          |     |                |           |
|--|------------|----------|-----|----------------|-----------|
| Ukazatel                               | Hodnota    | Jednotka | TYP | Použitá metoda | Nejistota |
| 1,2-dichlorethan                       | <0,5       | µg/l     | A   | SOP OV 344     | 5         |
| amonné ionty                           | <0,040     | mg/l     | A   | SOP OV 064     | 7         |
| Sb (antimon)                           | <0,50      | µg/l     | A   | SOP OV 201     | 5         |
| As (arzen)                             | <1,0       | µg/l     | A   | SOP OV 201     | 5         |
| barva                                  | <5         | mg/l Pt  | A   | SOP OV 064.02  | 7         |
| benzen                                 | <0,5       | µg/l     | A   | SOP OV 344     | 5         |
| benzo(a)pyren                          | <0,004     | µg/l     | A   | SOP OV 331     | 5         |
| B (bor)                                | <0,050     | mg/l     | A   | SOP OV 201     | 5         |
| bromičnan                              | <3         | µg/l     | A   | SOP OV 003     | 2         |
| TOC                                    | 1,3        | mg/l     | A   | SOP OV 307     | 7         |
| dusičnan                               | 6,94       | mg/l     | A   | SOP OV 003     | 7         |
| dusitaný                               | <0,020     | mg/l     | A   | SOP OV 064.04  | 7         |
| fluoridy                               | 0,246      | mg/l     | A   | SOP OV 003     | 7         |
| Al (alumínium)                         | <0,005     | mg/l     | A   | SOP OV 201     | 5         |
| Mg (horčík)                            | 51,6       | mg/l     | A   | SOP OV 201     | 5         |
| CHSK-Mn                                | 1,5        | mg/l     | A   | SOP OV 016     | 7         |
| chloridy                               | 288        | mg/l     | A   | SOP OV 003     | 7         |
| chlortitaný                            | <10,0      | µg/l     | A   | SOP OV 003     | 2         |
| Cr (chrom)                             | <1,0       | µg/l     | A   | SOP OV 201     | 5         |
| chuť                                   | přijatelná | -        | A   | SOP OV 062     | 7         |
| Cd (kadmium)                           | <0,20      | µg/l     | A   | SOP OV 201     | 5         |
| elektrická konduktivita (25°C)         | 170        | mS/m     | A   | SOP OV 064.13  | 7         |
|  |            |          |     |                | ±10%      |

| Výsledky zkoušení - chemické vyšetření |            |          |     |                |           |
|--|------------|----------|-----|----------------|-----------|
| Ukazatel                               | Hodnota    | Jednotka | TYP | Použitá metoda | Nejistota |
| kyanidy celkové                        | <0,0050    | mg/l     | A   | SOP OV 022.01  | 6         |
| Mn                                     | <0,030     | mg/l     | A   | SOP OV 050     | 7         |
| Cu (měď)                               | 6,2        | µg/l     | A   | SOP OV 201     | 5         |
| Ni (nikl)                              | <2,0       | µg/l     | A   | SOP OV 201     | 5         |
| Pb (olovo)                             | <1,00      | µg/l     | A   | SOP OV 201     | 5         |
| pach                                   | přijatelný | -        | A   | SOP OV 062     | 7         |
| suma PAU                               | 0          | µg/l     | A   | SOP OV 331     | 5         |
| Hg (rtuť)                              | <0,2       | µg/l     | A   | SOP OV 200.03  | 5         |
| Se (selen)                             | <1,00      | µg/l     | A   | SOP OV 201     | 5         |
| sírany                                 | 175        | mg/l     | A   | SOP OV 003     | 7         |
| Na (sodík)                             | 23,9       | mg/l     | A   | SOP OV 201     | 5         |
| tetrachlorethen                        | <0,5       | µg/l     | A   | SOP OV 344     | 5         |
| trihalomethany                         | <0,5       | µg/l     | A   | SOP OV 344     | 5         |
| trichlorethen                          | <0,5       | µg/l     | A   | SOP OV 344     | 5         |
| trichlormethan (chloroform)            | <0,5       | µg/l     | A   | SOP OV 344     | 5         |
| Ca (vápník)                            | 240        | mg/l     | A   | SOP OV 201     | 5         |
| zákal                                  | 0,58       | ZF(n)    | A   | SOP OV 044.01  | 7         |
| Fe (železo)                            | <0,030     | mg/l     | A   | SOP OV 051     | 7         |
| dichlormethan                          | <0,5       | µg/l     | A   | SOP OV 344     | 5         |
| dibromchlorethen                       | <0,5       | µg/l     | A   | SOP OV 344     | 5         |
| bromform                               | <0,5       | µg/l     | A   | SOP OV 344     | 5         |
| chlorečnany                            | <10,0      | µg/l     | A   | SOP OV 003     | 2         |
| suma vápník a hořčík (tvrdost)         | 7,4        | mmol/l   | A   | SOP OV 039     | 7         |
|  |            |          |     |                | ±8%       |

| Výsledky zkoušení - pesticidní látky |         |          |     |                |           |
|--------------------------------------|---------|----------|-----|----------------|-----------|
| Ukazatel                             | Hodnota | Jednotka | TYP | Použitá metoda | Nejistota |
| 2,4-D                                | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| acetochlor                           | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| acetochlor ESA                       | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| acetochlor OA                        | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| alachlor                             | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| alachlor ESA                         | 0,064   | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| alachlor OA                          | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| atrazin                              | 0,077   | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| atrazine-desisopropyl                | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| hydroxyatrazin                       | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| azoxystrobin                         | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| bentazone                            | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| carbendazim                          | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| carboxin                             | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| clomazone                            | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| clopyralid                           | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| cyanatin                             | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| cyperconazole                        | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| cyprodinil                           | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 3         |
| desmedipham                          | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| dicamba                              | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| dichlormid                           | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| dichlorprop                          | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| dimethachlor                         | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| dimethenamid                         | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| epoxiconazole                        | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| ethofumesate                         | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| fenopropidin                         | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| fenpropimorph                        | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |
| fluazifop-p-butyl                    | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02  | 5         |

### Výsledky zkoušení - pesticidní látky

| Ukazatel                | Hodnota | Jednotka | TYP | Použitá metoda             | Nejistota |
|-------------------------|---------|----------|-----|----------------------------|-----------|
| fluoroxypr              | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| flusilazole             | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| haloxyfop-metyl         | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| hexazinon               | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| chloridazon (pyrazon)   | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| chlorotoluron           | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| chlorpuryfos            | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| isoproturon             | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| kresoxim-methyl         | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| lenacil                 | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| linuron                 | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| MCPA                    | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| MCPB                    | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| MCPP (mecoprop)         | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| mefenpyr-dietyl         | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| metamitron              | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| metazachlor             | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| metazachlor ESA         | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| metazachlor OA          | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| metconazole             | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| metobromuron            | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| metolachlor             | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| metolachlor ESA         | 0,089   | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | ±30%      |
| metolachlor OA          | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| metoxuron               | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| pendimetalin            | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| pethoxamid              | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| phenmedipham            | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| prochloraz              | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| propiconazole           | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| quinimerac              | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| quinoxifen              | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| sebutylazin             | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| simazin                 | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| spiroxamin              | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| tebuconazole            | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| terbutylazin            | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| thiophanate-methyl      | <0,025  | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | -         |
| pesticidní látky celkem | 0,077   | µg/l     | A   | SOP OV 341.02 <sup>5</sup> | ±30%      |

### Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření

| Ukazatel                | Hodnota              | Jednotka   | TYP | Použitá metoda             | Nejistota                                  |
|-------------------------|----------------------|------------|-----|----------------------------|--|
| Clostridium perfringens | 0                    | KTJ/100ml  | N   | SOP OV 914.01 <sup>7</sup> | -  |
| intestinální enterokoky | 0                    | KTJ/100ml  | A   | SOP OV 906 <sup>7</sup>    | -  |
| Escherichia coli        | 3                    | KTJ/100ml  | A   | SOP OV 900 <sup>7</sup>    | 1-9  |
| koliformní bakterie     | 50                   | KTJ/100ml  | A   | SOP OV 900 <sup>7</sup>    | 36-64                                      |
| počty kolonií při 22°C  | 1,44x10 <sup>7</sup> | KTJ/ml     | A   | SOP OV 908 <sup>7</sup>    | 1,2x10 <sup>7</sup> , 1,68x10 <sup>7</sup> |
| počty kolonií při 36°C  | 29                   | KTJ/ml     | A   | SOP OV 908 <sup>7</sup>    | 18-40                                      |
| abioseston              | 3                    | %          | A   | SOP OV 916 <sup>7</sup>    | 30%  |
| počet organismů         | 0                    | jedinci/ml | A   | SOP OV 916 <sup>7</sup>    | -  |
| živé organismy          | 0                    | jedinci/ml | A   | SOP OV 916 <sup>7</sup>    | -  |
| mrtvé organismy         | 0                    | jedinci/ml | A   | SOP OV 916 <sup>7</sup>    | -  |

Poznámka k odběru : Odběr je předmětem akreditace, nedílnou součástí protokolu je Protokol o odběru č. 7404/2017

### Poznámky k analýze :

Do sumy pesticidů jsou zahrnuty pouze relevantní metabolity. Ostatní nerelevantní metabolity jsou uvedeny pro informaci zákazníkovi. Postup pro hodnocení viz. metodika SZÚ.  
Suma PAU obsahuje: benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perlen, indeno(1,2,3-cd)pyren.

### Upřesnění SOP :

|               |  |
|---------------|--|
| SOP OV 003    | (ČSN EN ISO 15061, ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN ISO 10304-4) |
| SOP OV 008.01 | (návod firmy HACH)   |
| SOP OV 016    | (ČSN EN ISO 8467)  |
| SOP OV 022.01 | (ČSN ISO 6703-2, ČSN 75 7415)                              |
| SOP OV 033    | (ČSN ISO 10523)  |
| SOP OV 039    | (ČSN ISO 6059)   |
| SOP OV 042    | (ČSN 75 7342)  |
| SOP OV 044.01 | (ČSN EN ISO 7027-1)  |
| SOP OV 050    | (ČSN ISO 6333)   |
| SOP OV 051    | (ČSN ISO 6332)   |
| SOP OV 062    | (TNV 75 7340)  |
| SOP OV 064.02 | (návod firmy Thermo Scientific)                            |
| SOP OV 064.04 | (návod firmy Thermo Scientific)                            |
| SOP OV 064.13 | (návod firmy Thermo Scientific)                            |
| SOP OV 064    | (návod firmy Thermo Scientific)                            |
| SOP OV 200.03 | (ČSN 75 7440)  |
| SOP OV 201    | (ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2)                   |
| SOP OV 307    | (ČSN EN 1484)  |
| SOP OV 331    | (ČSN EN ISO 17993)   |
| SOP OV 341.02 | (EPA 535, EPA 536)   |
| SOP OV 344    | (ČSN EN ISO 15680, ČSN EN ISO 10301)                       |
| SOP OV 900    | (ČSN EN ISO 9308-1:2015)                                   |
| SOP OV 906    | (ČSN EN ISO 7899-2)  |
| SOP OV 908    | (ČSN EN ISO 6222)  |
| SOP OV 914.01 | (Výhláška č. 252/2004 Sb., příloha č. 6)                   |
| SOP OV 916    | (ČSN 75 7712, ČSN 75 7713, ČSN 75 7717)                    |

### Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

- (2) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
- (3) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)
- (4) - analýzy provedeny pracovištěm Jihlava (Vrchlického 57, 587 25 Jihlava)
- (7) - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupci TYP "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reproducovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohlednuji vlivy odběru vzorků.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřena jako 95% konfidenční meze vyjadřující variabilitu Poissonova rozdělení, nezohlednuji vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Kominková Jana, Bc.

Protokol vyhotobil: Kominková Jana, Bc.

Počet stran: 4

Dne: 20.6.2017

Ing. Dagmar Pecáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz

# Odpadní vody

Starověké Řecko, Řím – první kanalizační soustavy, odpadní vody svedeny do řek, nebo vsakovány.



- **Středověk** – velký úpadek.
- 18.století – **výstavba kanalizačních systémů** (odkanalizování armádních objektů, později církevních a veřejných staveb).
- Konec 19.století – **stokové soustavy** ve většině evropských měst.
- 1865 – **Anglie** - vznik „Royal Commission on River Pollution“.
- 1860 – **První kanalizační ČOV** – splaškové farmy.
- 1880 – **První sedimentační čistírny**.
- 1900 – **První biofiltry** s přerušovanou činností.
- 1910 – USA – pokusné **provzdušňování splašků**
- 1912 – Anglie – Vynález **aktivačního systému**

# Odpadní vody

- **Ochrana vodních toků** je zaměřena především na zajištění požadované jakosti odpadních vod na odtoku z ČOV.
- Typické příznaky **obsahu odpadních vod** v tocích (zápach, kal, nedostatek kyslíku) způsobené organickými látkami v evropských poměrech prakticky odstraněny.
- **Nové problémy** při čištění: dusík, fosfor, mikroznečištění, léčiva.
- Zákon č. 254/2001 Sb. **o vodách** - definuje pojem odpadní vody.
- Zákon č.274/2001 Sb. **o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu** ve znění zákona 76/2006 Sb.
- Nařízení vlády 61/2003 Sb. ve znění 229/2007 Sb. a 23/2011 Sb **o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, náležitostech k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.**
- Zákon č. 185/2001 Sb. **o odpadech** - určuje nakládání s odpady z ČOV (kaly, shrabky, písek, půda z kořenových polí apod.)

# Odpadní vody


## Základní metody čištění odpadních vod

- Mechanické.
- Fyzikálně chemické.
- Biologické.
- V praxi je používána **většinou kombinace** všech tří postupů.

## Rozdělení odpadních vod

- Odpadní vody **splaškové**.
- Odpadní vody **průmyslové**.
- Odpadní vody srážkové (**dešťové**).

# Odpadní vody Schéma ČOV

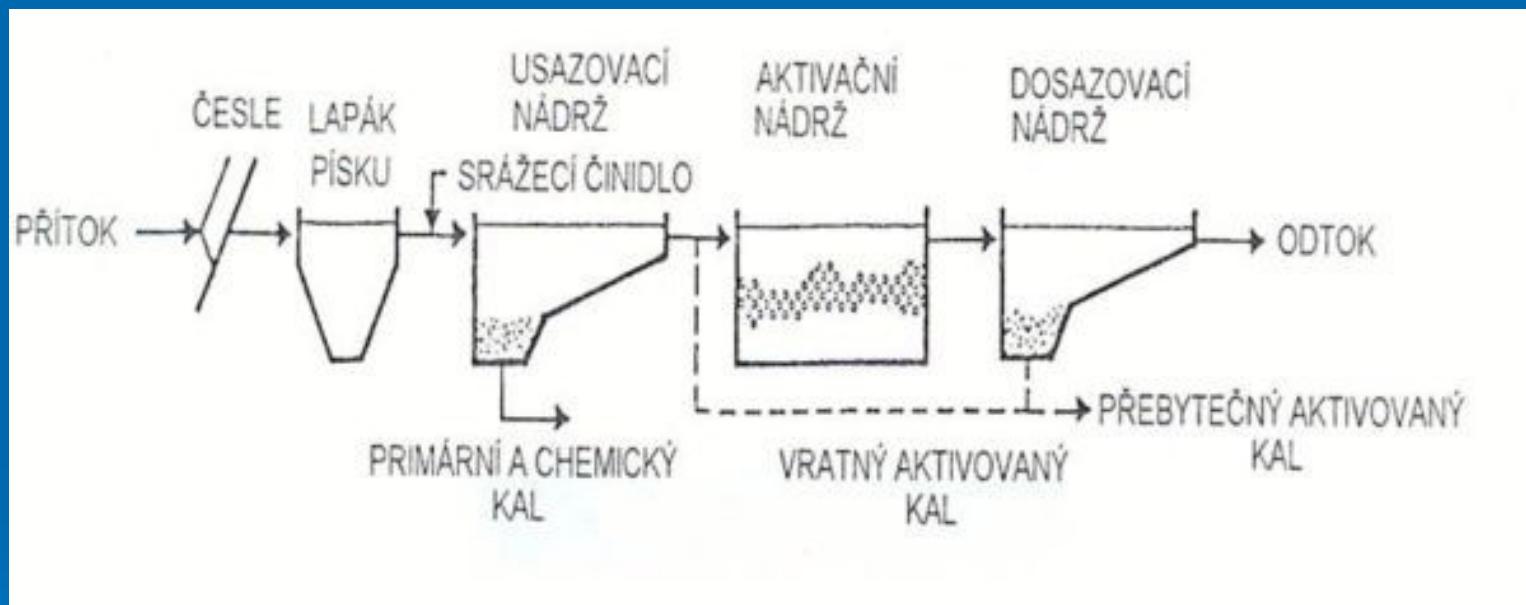

# Odpadní vody ČOV

Odpadní voda jde nejprve na **lapák štěrku**.

Dalším stupněm jsou **česle**

- odstranění hrubých plovoucích nečistot  
(ochrana dalších částí čističky)
- skládka, kompostování , spalování.

**česle**

Následuje **lapák písku**

Posledním zařízením pro mechanické

čištění je **usazovací nádrž**

- gravitační separaci  
suspendovaných látek

Vzniká **primární kal**

- zpracováván v kalovém  
hospodářství.



# Odpadní vody ČOV

## BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ (SEKUNDÁRNÍ)

- aktivační linka
- dosazovací nádrž

**Aktivační nádrž - mikroorganismy v (an)aerobních podmínkách rozkládají organické látky**

- biologická oxidace organického substrátu, amoniakálního dusíku, nitrifikace, denitrifikace, biologický rozklad fosforu, nebo jeho **chemické srážení**.

## Dosazovací nádrže

- slouží k **separaci aktivovaného kalu od vyčištěné vody**

# Odpadní vody ČOV

## Technologie zpracování kalu

1. Zahuštění
2. Stabilizace
3. Odvodnění
4. Hygienizace

- **Stabilizace kalu** - redukce odbouratelné organické hmoty (mikrobi v aerobních nebo anaerobních podmírkách) a destrukce patogenních mikroorganizmů,
- **Totální rozklad a jiné metody stabilizace kalu:**
  - sušení při nízkých teplotách,
  - sušení při vysokých teplotách ( $105^{\circ}\text{C}$ ),
  - totální rozklad kyslíkem při teplotách  $160^{\circ}\text{C}$ ,
  - spalování kalu spolu s jiným palivem v elektrárnách nebo cementárnách.

# Odpadní vody ČOV

## Hygienizace kalu

- tepelné zpracování kalu při vysokých teplotách
- **pasterace** kalu
- **chemická úprava** kalu – vápnění
- **anaerobní termofilní metody** zpracování
- **kompostování**
- **speciální metody**: ionizující záření, ozón, rozklad

# Odpadní vody čov

**Kategorie I** - kaly je možno obecně aplikovat na půdy využívané v zemědělství

**Kategorie II** – kaly je možno aplikovat na zemědělské půdy určené k pěstování technických plodin, a na půdy, na kterých se nejméně 3 roky po použití čistírenských kalů nebude pěstovat polní zelenina a intenzivně plodící ovocná výsadba

| Kategorie kalů | Přípustné množství mikroorganismů (KTJ*)<br>v 1 gramu sušiny aplikovaných kalů |                                   |                       |
|----------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
|                | termotolerantní<br>koliformní<br>bakterie                                      | enterokoky                        | <i>Salmonella sp.</i> |
| I.             | < 10 <sup>3</sup>  | < 10 <sup>3</sup>                 | negativní nález       |
| II.            | 10 <sup>3</sup> - 10 <sup>6</sup>  | 10 <sup>3</sup> - 10 <sup>6</sup> | nestanovuje se        |

# Odpadní vody ČOV

**Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech pro jejich použití na zemědělské půdě**

| Riziková látka                                 | Mezní (maximální) hodnoty koncentrací v kalech (mg.kg <sup>-1</sup> sušiny) |
|--|---|
| As – arzén                                     | 30  |
| Cd - kadmium                                   | 5   |
| Cr - chrom                                     | 200   |
| Cu - měď                                       | 500   |
| Hg - rtuť                                      | 4   |
| Ni - nikl                                      | 100   |
| Pb - olovo                                     | 200   |
| Zn - zinek                                     | 2500  |
| AOX  | 500   |
| PCB (suma 6 kongenerů - 28+52+101+138+153+180) | 0,6   |

# Odpady a zdraví

- ▶ Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v katalogu odpadů (cit zák.185/2001 Sb.)
- ▶ Druhy podle produkce:
- ▶ Komunální- směsný – vznikající při činnosti fyzických osob, nebezpečná léčiva, plechovky od barev a ředidel atd. – jde o největší množství ze všech odpadů
- ▶ Zemědělský – odpady rostlinné a živočišné výroby ( moč, hnůj), agrochemické (hnojiva)
- ▶ Průmyslový – z průmyslových činností

# Odpady a zdraví

- ▶ **Podle složení:**
- ▶ **Inertní – nepodléhá biologickému rozkladu – nehnije.**  
Odpady ze staveb, sklo, nemá nebezpečné vlastnosti
- ▶ **Biologický – je schopen aerobního i anaerobního rozkladu.**  
Potraviny, papír, ze zeleně
- ▶ **Toxický, radioaktivní – jaderný odpad, vybité baterie, léky, oleje**
- ▶ **Nemocniční – části lidských těl, infekční odpady, jehly, plasma, cytostatika**

# Odpady a zdraví

- ▶ **Základní kategorie odpadů ze zdravotnických zařízení**
- ▶ **Specifický odpad**
- ▶ Ostré předměty
- ▶ Patologický a biologicky kontaminovaný odpad
- ▶ Vyřazené chemikálie, léky
- ▶ **Nespecifický odpad**
- ▶ Ostatní odpady nevyžadující zabezpečení proti šíření infekcí

# Odpady a zdraví

- ▶ **Expozice:**
- ▶ Prašnost
- ▶ Kontaktní
- ▶ Zprostředkované ( kontaminace vody, půdy, potravních řetězců, hmyz, hlodavci )

# Odpady a zdraví

- ▶ **Účinky:**
- ▶ Dráždění, toxickej dým
- ▶ Nákazy parazitární ( helmintózy, améby, cerkárie (larvární vývojové stadium motolic, opouští plže a hledá hostitele – člověka)
- ▶ Zoonózy
- ▶ Hepatitis, AIDS
- ▶ Otravy

# Odpady a zdraví

- ▶ **Opatření:**
- ▶ Minimalizace množství ( recyklace, uvážlivé užívání jednorázových obalů)
- ▶ Výběr vhodných lokalit a zabezpečení skládek
- ▶ Separace toxických, infekčních, radioaktivních odpadů
- ▶ Výchova obyvatelstva

# Odpady a zdraví

- ▶ **Likvidace odpadů:**
- ▶ Skládky
- ▶ Kompostování
- ▶ Spalování
- ▶ Chemická destrukce
- ▶ Úložiště
- ▶ Zkrmování
- ▶ Recyklace tříděného odpadu(sklo, papír, plasty, kovy)

# **Skládky – stavební a technologická zařízení zabezpečené skládky**


- **Těsnění skládky.**
- **Odvodňovací systém.**
- **Odplynění skládky.**
- **Provozně technická zařízení.**
- **Zařízení pro monitoring.**

# Skládka musí být utěsněná – kontaminace spodních vod





# Dešťovou vodu je třeba odvádět, nechceme-li mít místo skládky jezero

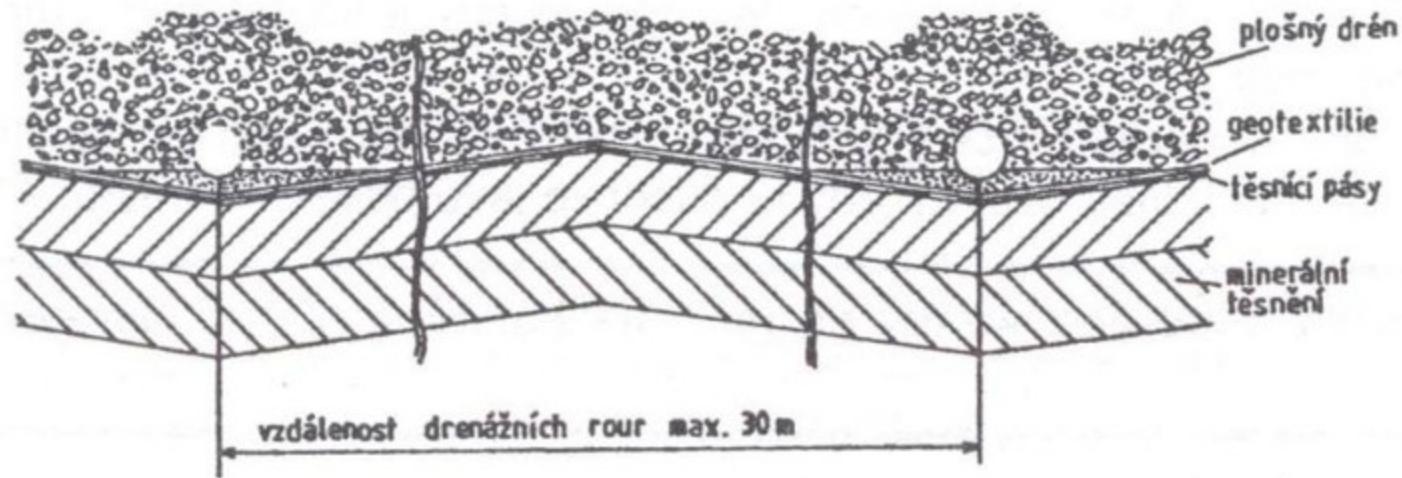



Po uzavření skládky je třeba odvádět plyny vznikající činností mikrobů

## Schéma systému odplynění

